


PIC02照明基本吊り表 (2024/3/31)

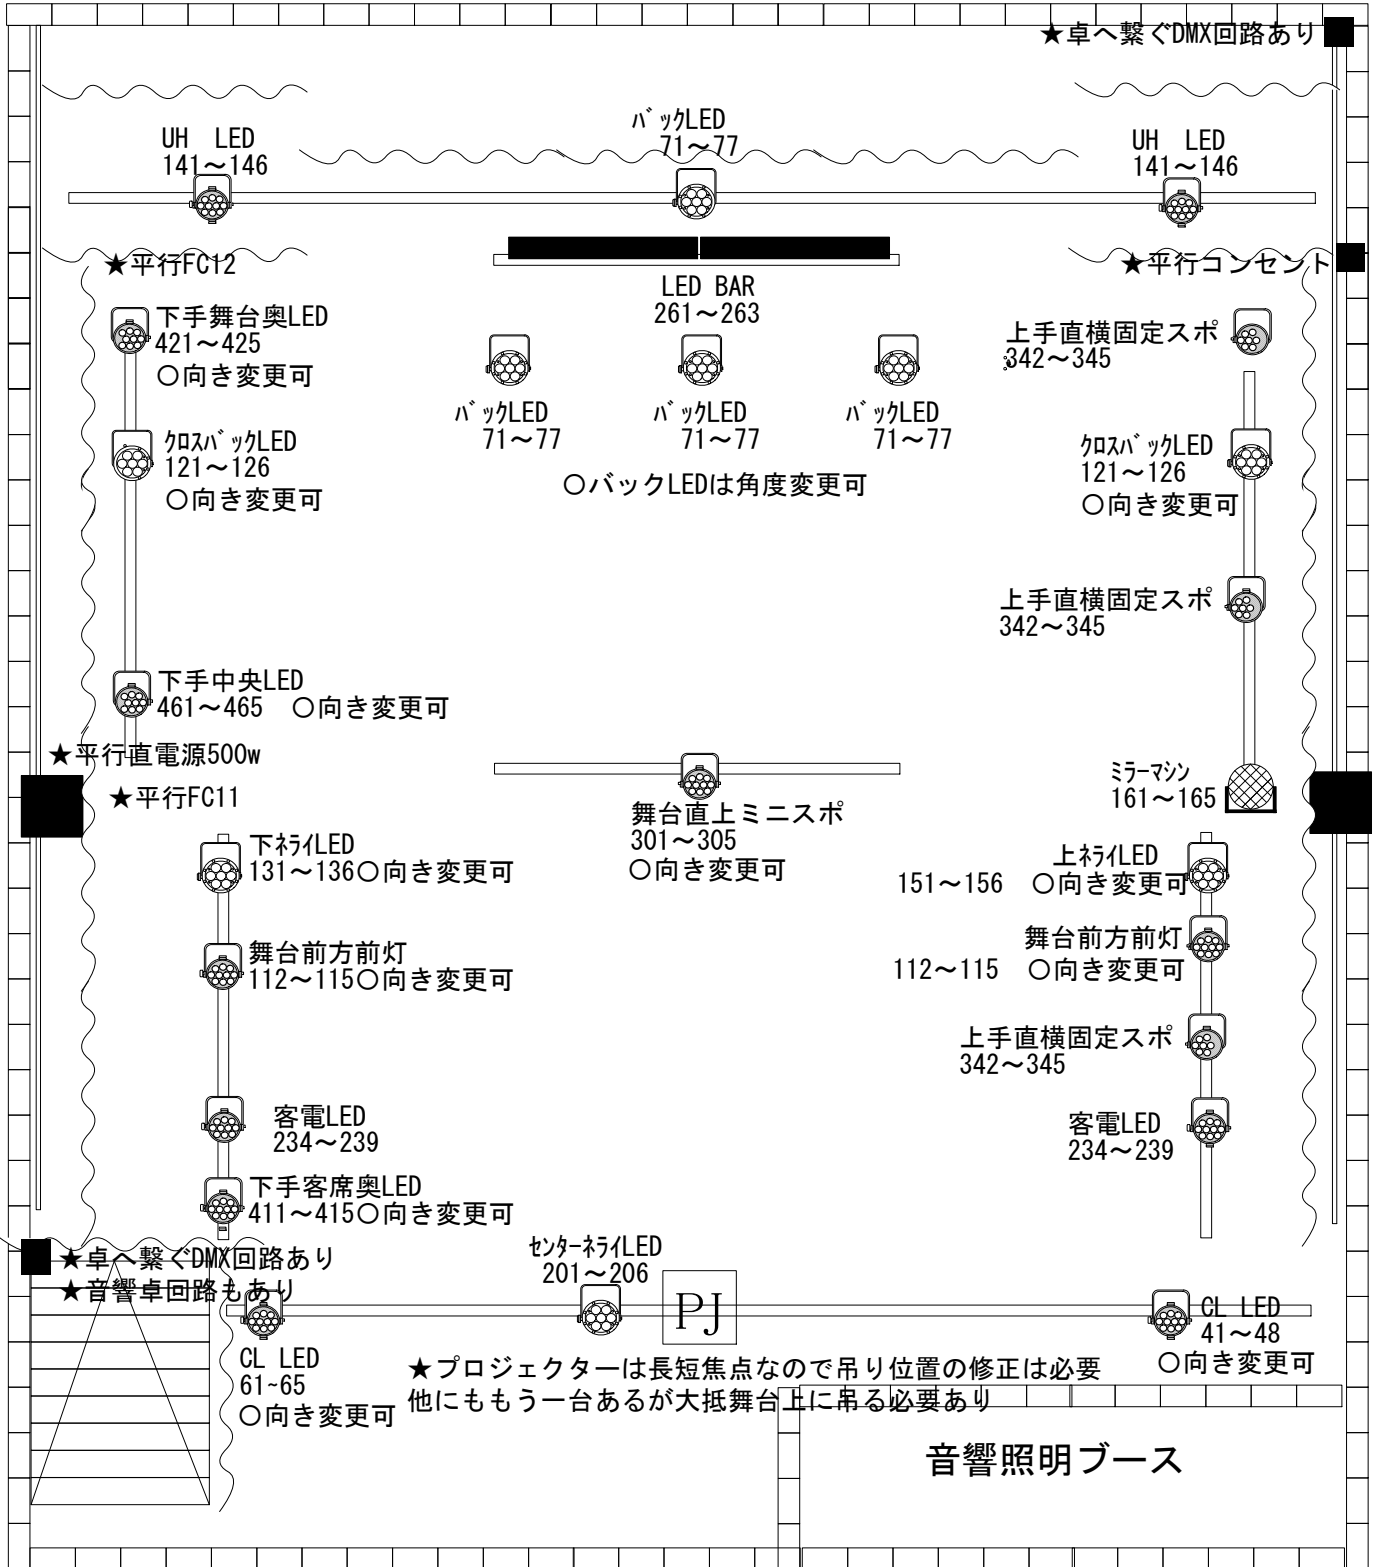

- 持ち込み照明機材の吊り込みは基本、要相談
- 平行直、FCの使用は500Wまで
- 劇場LED機材多少の変更は基本NG
- シフト変更は物理的に出来ない灯体がある
- シフト変更したら退出時に申告を
- スモークマシンの使用は禁止
- 劇場調光卓PC卓引有、持ち込み卓も可、持ち込みの場合事前に相談を
- オペ席の位置の変更も可、図の通り回路は客席下手と舞台上手奥にもあり
- 場所が場所なので外部の車の音が入ってくるのでずっと静粛な公演の場合注意
- その他欲しい機材があれば相談すれば出てくる可能性あり